



«ЗАТВЕРДЖЕНО»:

Директор  
ТОВ «Гідрофлоу Україна»



В.М. Ваврикович  
«25» червня 2021 р.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»:

Заступник директора з виробництва  
по переробному комплексу  
ПрАТ «Полтавський ГЗК»



С.В. Канарський  
«25» червня 2021 р.

Начальник ЦВО  
ПрАТ «Полтавський ГЗК»

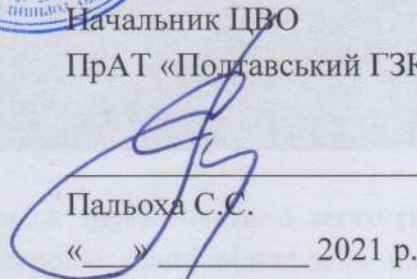

Пальоха С.С.  
«25» червня 2021 р.

«ПОГОДЖЕНО»:


Ректор  
ТДАТУ ім. Д.Моторного



В.М.Кюрчев  
«29» червня 2021 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»:

Генеральний директор  
ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ»

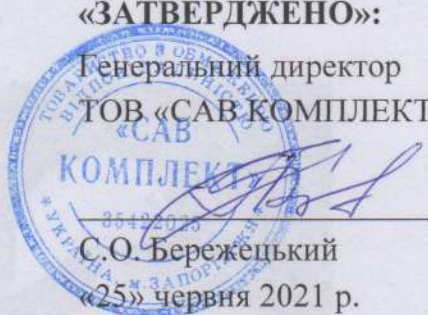

С.О. Бережецький  
«25» червня 2021 р.

### АКТ ВСТАНОВЛЕННЯ

Приладу HydroFLOW Custom 14" на трубопровід подачі води  
на вакуумні насоси технологічної лінії №1 дільниці  
корпусу фільтрації і усереднення концентрату (ЦВО - 1)  
ПрАТ «Полтавський ГЗК»

ПрАТ «Полтавський ГЗК»


за адресою: м. Горішні Плавні Полтавської обл.  
вул. Будівельників, 16

2021 р.


Спеціалістами ТОВ «Гідрофлоу Україна» та ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ» 24.06.2021 р. було встановлено прилад HydroFLOW Custom 14" серійний номер 17053 на трубопровід подачі води на вакуумні насоси технологічної лінії №1 дільниці корпусу фільтрації і усереднення концентрату (ЦВО - 1).



Прилад встановлено на горизонтальний відрізок труби, частина якого (відрізок 3 м) попередньо була замінена на нову з метою контролю рівня відкладень на внутрішніх стінках старого трубопроводу та контролю за відсутністю утворення відкладень на новому (заміненому) відрізку трубопроводу.

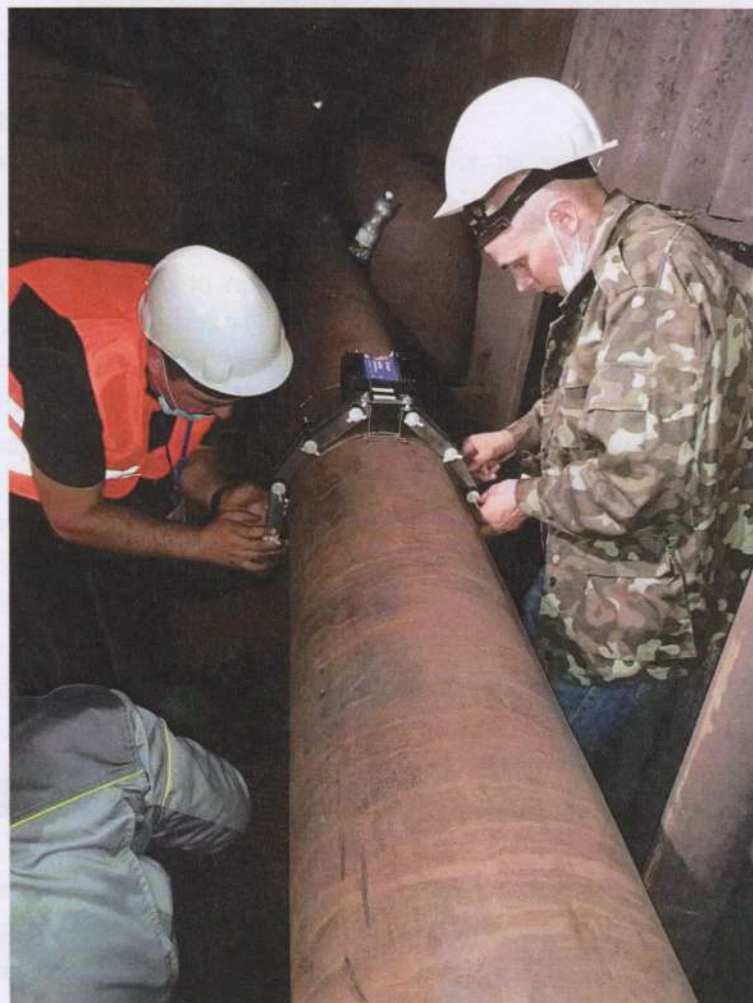

25.06.2021 р. було здійснено підключення до мережі електроживлення, наладка приладу та перевірка наявності необхідного для ефективної роботи приладу сигналу.

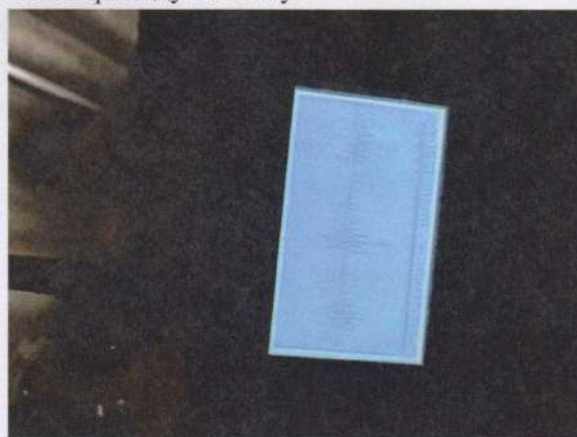

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!!!**

1. Перед виконанням електрозварювальних робіт на трубопроводах, на яких встановлені прилади, необхідно відключити прилади HydroFLOW від мережі електроживлення.

2. Дозволяється проведення електрозварювальних робіт без відключення приладу на трубопроводі, на якому змонтовано прилад HydroFLOW, та в зоні роботи вакуумних насосів не менше ніж за 40 м до місця монтажу приладу та не ближче ніж 20 м від останньої ізольованої опори після місця монтажу приладу, при обов'язковому забезпеченні заземлення. В межах від 40 м до місця монтажу приладу та до 20 м від останньої ізольованої опори після місця монтажу приладу проводити електрозварювальні роботи з увімкненим приладом HydroFLOW **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**.

3. Змонтовані прилади HydroFLOW знаходяться на гарантії протягом 3-х років з дати постачання. В зв'язку з цим будь які операція безпосередньо з приладами HydroFLOW (розбирання, переніс та ін.) можуть здійснюватися тільки спеціалістами ТОВ «Гідрофлоу Україна» або спеціалістами ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ».

4. Враховуючи те, що прилади HydroFLOW знаходяться на гарантії та що протягом року буде проведено контрольний огляд стану трубопроводів на предмет ефективності роботи приладів HydroFLOW, необхідно вести журнал фіксації дат та причин відключення приладів HydroFLOW від мережі електроживлення, та щозміни фіксувати наявність зеленого та червоного сигналу світлодіодних індикаторів, а також фіксувати роботу приладу за допомогою автоматичної системи контролю.


5. При виникненні будь-яких нештатних ситуацій або невідповідність п. 4 та при відключенні приладів на період проведення ППР просимо інформувати електронною поштою ТОВ «Гідрофлоу Україна» - [vavrikovich@h-flow.com.ua](mailto:vavrikovich@h-flow.com.ua) та ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ» - [bsa@gas.zp.ua](mailto:bsa@gas.zp.ua).

**РЕКОМЕНДАЦІЯ:**

Враховуючи чутливість приладів HydroFLOW до механічного впливу ТОВ «Гідрофлоу Україна» та ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ» рекомендують виготовити та встановити антивандальний кожух для запобігання будь-яких механічних ушкоджень.

Як приклад надаємо фото антивандальних кожухів:

1. Який використовувався для захисту приладу HydroFLOW, що був встановлений на трубопровід біля підлоги.

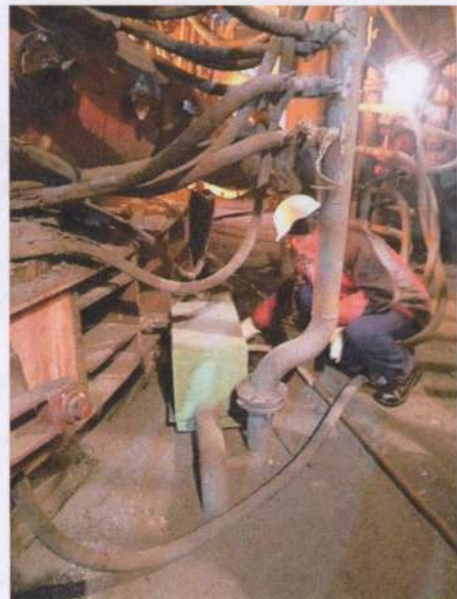

2. Який використовувався для захисту приладу HydroFLOW, що був встановлений на трубопровід, який знаходився у повітрі.





**Від ПрАТ «Полтавський ГЗК»:**

Заступник начальника ЦВО

Начальник ділянки ФОг-1

**Від ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ»:**

Фінансовий директор, к.т.н

**Від ТОВ «Гідрофлоу Україна»:**

Регіональний керівник з продажів,  
Інженер

**Від ТДАТУ ім. Д.Моторного**

К.т.н.

Назаренко А.В.

Буланкін С.В.

Бережецький О.В.

Стеценко О.В.

Мовчан С.І.